

KEYSTONE PED - INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA PRZEPUSTNICE Z SIEDLISKIEM MIĘKKIM

Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Niestosowanie się do instrukcji
- Niewłaściwa eksploatacja produktu
- Niewykwalifikowany personel

Sprawdzić, czy materiały użyte do produkcji zaworu są kompatybilne z cieczą obsługiwaną w rurociągu.


Armatura jest przeznaczona do użytku w zastosowaniach mieszczących się w granicznych wartościach ciśnienia/temperatury podanych na schemacie wartości ciśnienia/temperatury dotychczasym do instrukcji obsługi produktu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

Regularnie sprawdzać prawidłowość działania armatury.

W razie użycia przepustnicy jako elementu końca linii, dozwolone są wyłącznie zastosowania określone w dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych, kat. I. Odnośnie do innych kategorii, należy skontaktować się z producentem.

Etykieta doczepna

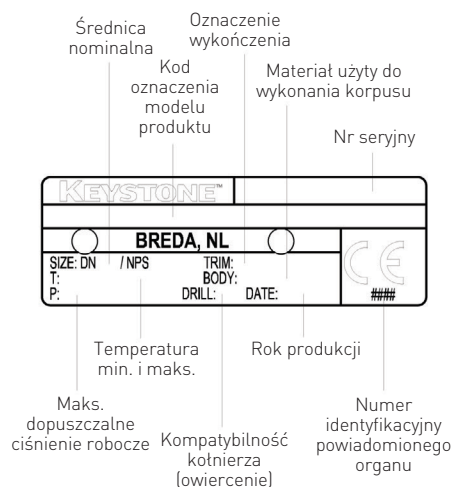

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy armaturze należy koniecznie przedsięwziąć niżej wymienione środki ostrożności:

1. *Personel wykonujący czynności regulacyjne przy armaturze winien korzystać z odpowiednich urządzeń. Należy stosować całość wymaganego wyposażenia ochrony osobistej.*
2. *Przed instalacją armatury należy usunąć ciśnienie z linii. Jeżeli rurociąg jest używany do przesyłania cieczy niebezpiecznych, to należy go opróżnić i dokładnie przepłukać za pomocą odpowiedniej cieczy czyszczącej.*
3. *Armatura może być obsługiwana wyłącznie przez personel gruntownie przeszkolony w zakresie technik obsługi ręcznej i mechanicznej.*
4. *Niewłaściwa obsługa armatury jest niedozwolona. Dla przykładu: armatury, uchwytów, siłowników i innych podzespołów nie należy używać do wspinania.*
5. *Sprawdzić, czy wartości ciśnienia/temperatury podane na tabliczce znamionowej są zgodne z wartościami ciśnienia/temperatury planowanego zastosowania. Kompletny wykres ciśnienia/temperatury znajduje się w instrukcji obsługi produktu. Prawidłowy wykres można znaleźć na podstawie numeru opaski na tabliczce znamionowej zaworu.*
6. *Sprawdzić, czy materiały użyte do produkcji zaworu są kompatybilne z cieczą obsługiwaną w rurociągu.*

INSTALACJA

1. Obsługę i podnoszenie należy wykonywać zgodnie z Instrukcją konserwacji i instalacji.
2. Przepustnice Keystone są dwukierunkowe, chyba że znajduje się na nich strzałka wskazująca kierunek przepływu. Jeżeli na przepustnicy znajduje się taka strzałka, to armatura musi być zainstalowana ze strzałką zwróconą w kierunku przepływu.
3. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji instalacyjnych, należy przejść do Instrukcji konserwacji i instalacji dla danego produktu.

4. Zaleca się instalację przepustnicy z trzpieniem ustawionym poziomo i dolną krawędzią dysku otwierającą się zgodnie z kierunkiem przepływu.
5. Nie używać armatury do rozsuwania kotłowni.
6. Informacja o tym, czy należy użyć uszczelki kotłowni, została podana w Instrukcji konserwacji i instalacji.
7. Jeżeli w trakcie budowy rurociągu, przy przepustnicy następuje dopasowanie długości elementów, to nie wykonywać pełnych spoin łączących kotłownię z rurami, gdy zawór jest zamocowany pomiędzy kotłowniami, gdyż wytworzone ciepło doprowadzi do poważnego uszkodzenia siedliska.
8. Działanie zaworu należy sprawdzić poprzez przestawienie go do położenia otwartego i zamkniętego. Prześwit pomiędzy dyskiem i orurowaniem powinien być odpowiedni we wszystkich położeniach.
9. W przypadku zaworów CompoSeal:
 - a. Uważać, aby nie przekroczyć momentu dokręcania śrub kotłowniowych. Odnośnie do maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcania, patrz Instrukcja instalacji i konserwacji dla danego produktu.
 - b. Nie używać zaworów CompoSeal w lokalizacjach narażonych na trzęsienia ziemi.

KEYSTONE PED - INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

PRZEPUSTNICE Z SIEDLISKIEM MIĘKKIM

KONSERWACJA

!!Przeczytać wszystkie etykiety ostrzegawcze przymocowane do armatury przed przystąpieniem do eksploatacji lub konserwacji!!

Regularnie sprawdzać prawidłowość działania armatury.

Nie jest wymagana żadna dodatkowa konserwacja rutynowa.

NAPRAWA

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw armatury należy bezwzględnie usunąć ciśnienie z linii. Jeżeli rurociąg jest używany do przesyłania cieczy niebezpiecznych, to należy go opróżnić i przepłukać za pomocą odpowiedniej cieczy czyszczącej. Zaniedbanie odprężenia rurociągu może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała i/lub uszkodzenia wyposażenia. Przed demontażem armatury sprawdzić, czy została prawidłowo odkażona (dotyczy armatury obsługującej szkodliwe gazy lub ciecze) oraz czy jej temperatura umożliwia bezpieczną obsługę. Personel wykonujący czynności regulacyjne przy armaturze winien korzystać z odpowiednich urządzeń. Należy stosować całość wymaganego wyposażenia ochrony osobistej. Armatura może być podnoszona i obsługiwana wyłącznie przez personel gruntownie przeszkolony w zakresie technik obsługi ręcznej i mechanicznej. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Keystone. Szczegółowe informacje na temat montażu i demontażu armatury oraz wymiany części zamieszczono w Instrukcji konserwacji i instalacji.

© 2014, 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved 11/20. Keystone jest znakiem będącym własnością jednego z przedsiębiorstw wchodzących w skład jednostki biznesowej Emerson Automation Solutions firmy Emerson Electric Co. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their prospective owners.

Zawartość niniejszej publikacji została przedstawiona wyłącznie do celów informacyjnych, w związku z czym – choć dotożono wszelkich starań, aby zapewnić jej dokładność – nie należy traktować jej jako zapewnienia lub gwarancje, domyślne lub dorozumiane, dotyczące produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie, czy też ich użytkowania lub nadawania się do użytku. Całość sprzedaży podlega naszym warunkom handlowym, które są dostępne na życzenie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i ulepszania projektów lub specyfikacji takich produktów w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Emerson Electric Co. does not assume responsibility for the selection, use or maintenance of any product. Responsibility for proper selection, use and maintenance of any Emerson Electric Co. product remains solely with the purchaser.

Emerson.com/FinalControl